





**Условные обозначения**

 **Распределительный шкаф 0,4 кВ (точка присоединения)**

 **Кабельная линия к участку**

Кабельную линию к участку проложить на глубине не менее 0,7 м от уровня земли. Выход кабеля из РШ выполнить в проложенной трубе.

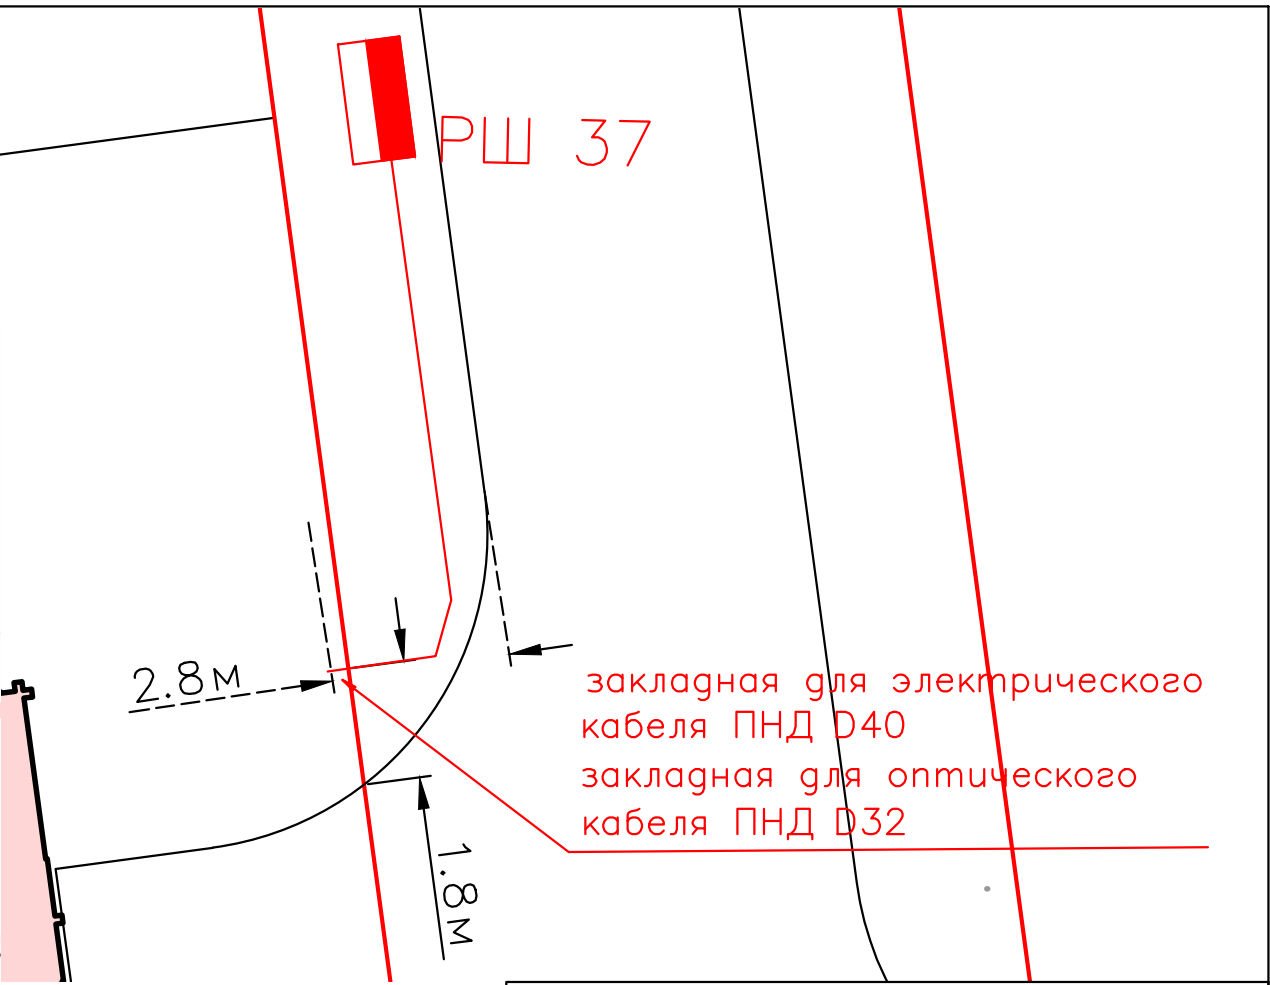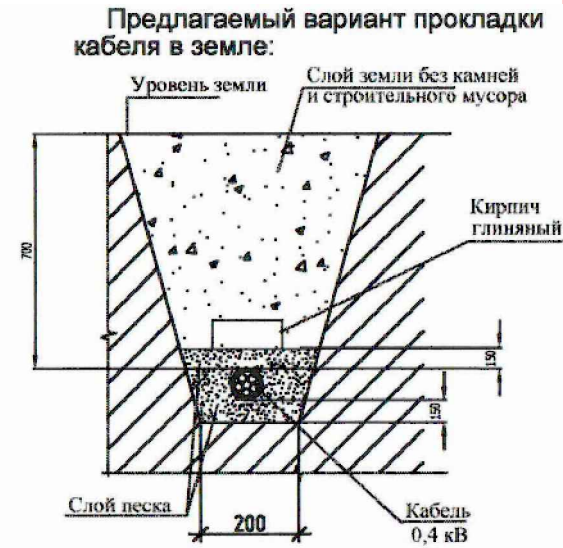

Микрорайон Белые Столбы, г. Домодедово, коттеджный поселок "Фламандия"	
Система электроснабжения	
Расположение точки подключения участка № ____	